


1. Produkt Product




2. Lehre für Abisolierlänge Gauge for wire stripping length

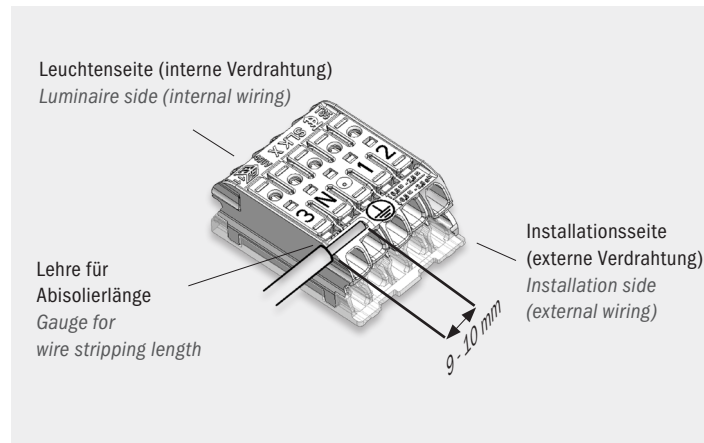


3. Leiter einführen Wire insertion

Eindrängige Leiter, starre mehrdrähtige Leiter 0,5 - 2,5 mm²
Solid wires, rigid stranded wires 0.5 - 2.5 mm²

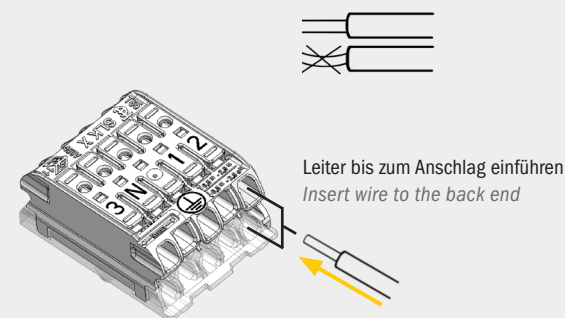


Flexible Leiter 0,5 - 2,5 mm² (nur obere Anschlüsse)
Flexible wires 0.5 - 2.5 mm² (upper terminals only)

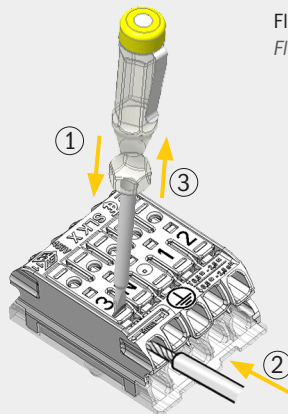


4. Leiter lösen Wire release

Obere Anschlüsse
Upper terminals

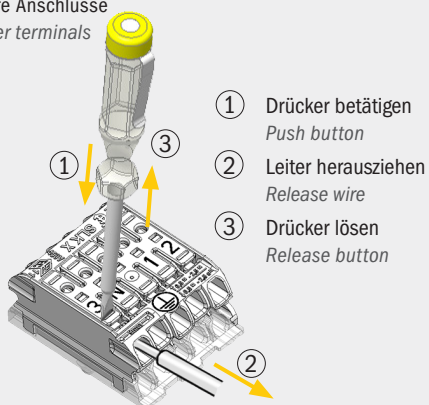


Untere Anschlüsse
Lower Terminals

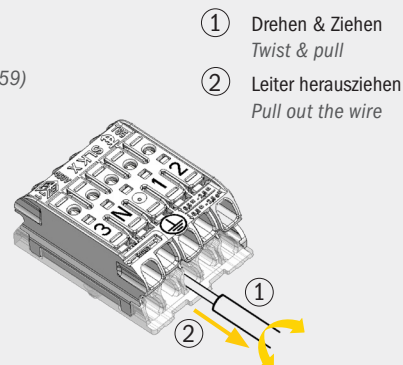


5. Testöffnung Test opening

Prüfadapter SLK 7/5 mit Einsatz SLK 5/5 (88168673)
Testing device SLK 7/5 with Insert SLK 5/5 (88168673)

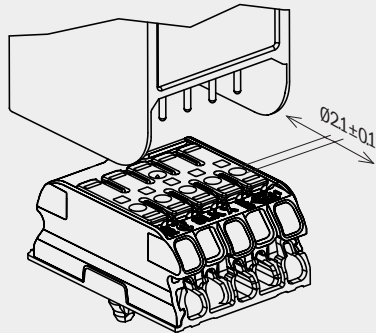

6. Lochbild OF + E-SCHR Cutout OF + E-SCHR


Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

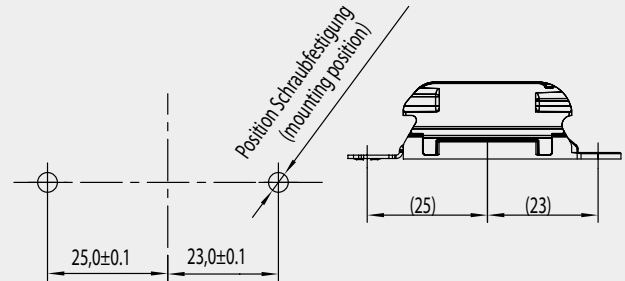

7. Lochbild E-PIEC (Steckerde) Cutout E-PIEC (push-in earth contact)

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside


Empfohlene Stanzrichtung: in Klemmeneinführungsrichtung
Recommended stamping direction: insertion direction of the connector

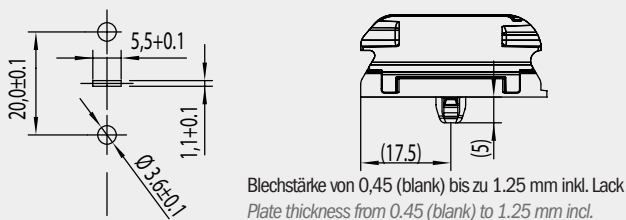

Das Durchmessermaß für die Befestigungslöcher gilt einschließlich einer nachträglichen Beschichtung. Die Maße für die Erdungskontaktierung gelten für den Metallausschnitt.
The measurement for the diameter of the mounting holes includes subsequent coating. The dimensions for the earth contact refer to the metal cutout.


8. Lochbild E-SCHR Cutout E-SCHR

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

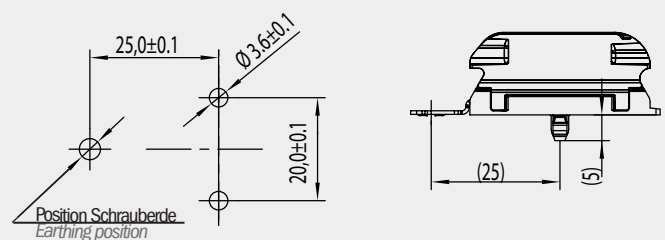


9. ALP (Aluminiumprofil) Befestigung ALP (aluminium profile) fixation

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

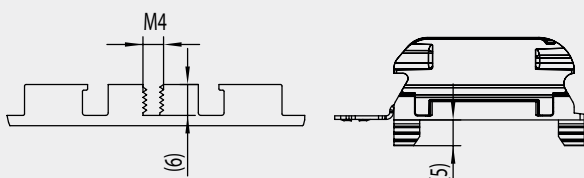

Alu-Strangpressprofil mit M4-Gewindekanal
Extruded aluminium profile with M4 thread channel

10. Einbausituation Installation situation




Die Klemme ist für eine lagefixierte Verwendung vorgesehen.

Die Einhaltung der Isolierstrecken zur Umgebung ist entsprechend der Anwendung und unter Berücksichtigung der IEC60664-1 Parameter sicherzustellen.

The connector is intended for a fixed-position application. Compliance with the insulation distances to the surroundings must be ensured according to the application and in consideration of the IEC 60664-1 parameters.

11. Mechanische Belastung *Mechanical load*

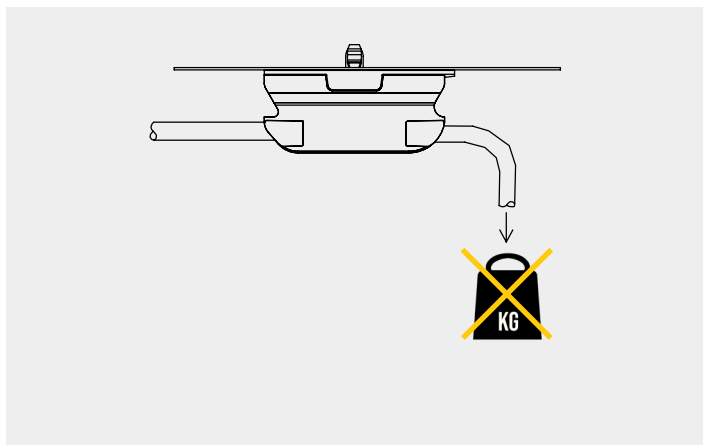

12. Zugentlastung *Strain relief*

